


TESTAGEM RÁPIDA COVID-19			
Nº	Unidade	Testes Realizados	Quantitativo
1	Central de Triagem de Maceió	Testes Rápidos (TR)	248
		Positivos	63
		Negativos	185
3	Central de Triagem de Arapiraca	Testes Rápidos (TR)	497
		Positivos	243
		Negativos	254

QUANTITATIVO GERAL DE TESTES REALIZADOS	
Testes Rápidos (TR)	745
Positivos	306
Negativos	439
Testes RT- PCR	4.409
Positivos	1.851
Negativos	2.558


TESTAGEM POR RT-PCR COVID-19			
Nº	Unidade	Testes Liberados	Quantitativo
1	Laboratório Central de Alagoas – LACEN	Testes RT- PCR	4.409
		Positivos	1.851
		Negativos	2.558

ESTOQUE DE TESTES DISPONÍVEIS PARA DIAGNÓSTICO	
Testes Rápidos - TR	8.125
Kit amplificação RT- PCR	3.600


Testes Realizados Covid-19

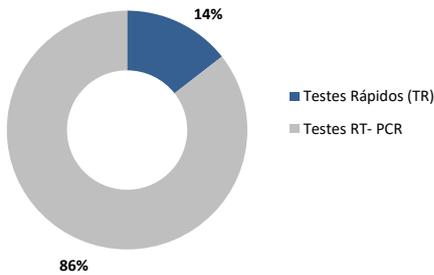

Testes Rápidos (TR)

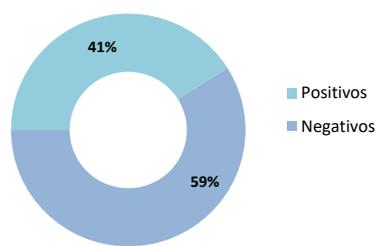


Testes RT- PCR

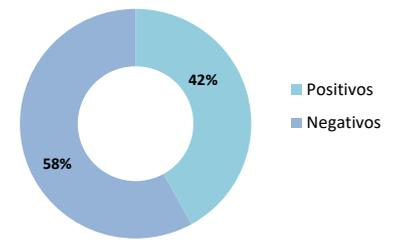


Fonte: Centrais de Triagem/SESAU; LACEN/SUVISA/SESAU.

Testes Rápidos das Centrais de Triagens (Maceió e Arapiraca) - junho de 2021

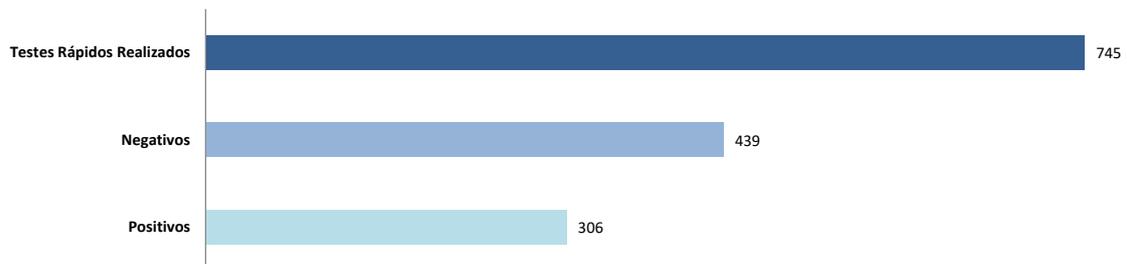

Fonte: Centrais de Triagem/SESAU. Dados de 09 de junho de 2021

Testes RT-PCR (Lacen) - junho de 2021

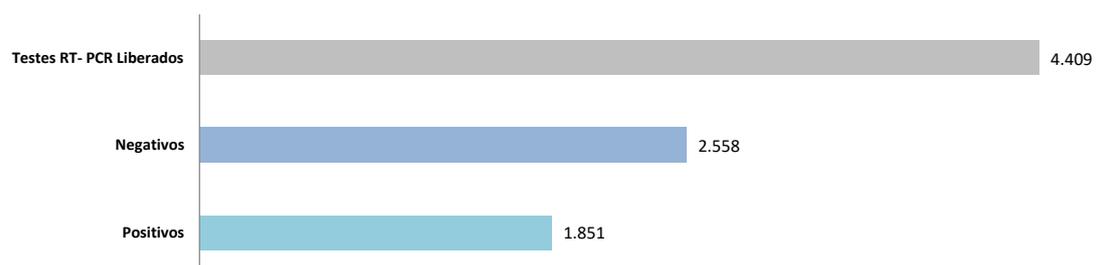

Fonte: LACEN/SUVISA/SESAU. Dados de 09 de junho de 2021